

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

COMUNE DI CAPOLONA
SINDACO e SOSTITUTO ALL'AMMINISTRAZIONE
Marta Fracassi

COMUNE DI SUBBIANO
SINDACO
Marta Fracassi
ASSESSORE ALL'AMMINISTRAZIONE
Marta Fracassi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Antonio Sica Flores

AUTONIK COMPONENTE SAS
Claudia Frone

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
Marta Fracassi (dal 03/01/2022)
Silvia Fracassi (dal 03/01/2022)

PROFESSIONALITÀ ESTERNE


ASPETTI IDRAULICI
Michele Chiari (Dipartimento di Ingegneria Idraulica)
Sara Pannofili (dal 03/01/2022)

ASPETTI IDROLOGICI E IDRACNICI
Giovanna Capolona e Silvia Pannofili (dal 03/01/2022)

ASPETTI IDROLOGICI IDRAULICI
Sergio Agostini (dal 03/01/2022)

ASPETTI IDROLOGICI
Francesco Terzi

ASPETTI DELLA VALUTAZIONE
Michele Chiari
Marta Fracassi
Lorenza Bartoli
Francesca Marini (dal 03/01/2022)
Sara Pannofili (dal 03/01/2022)

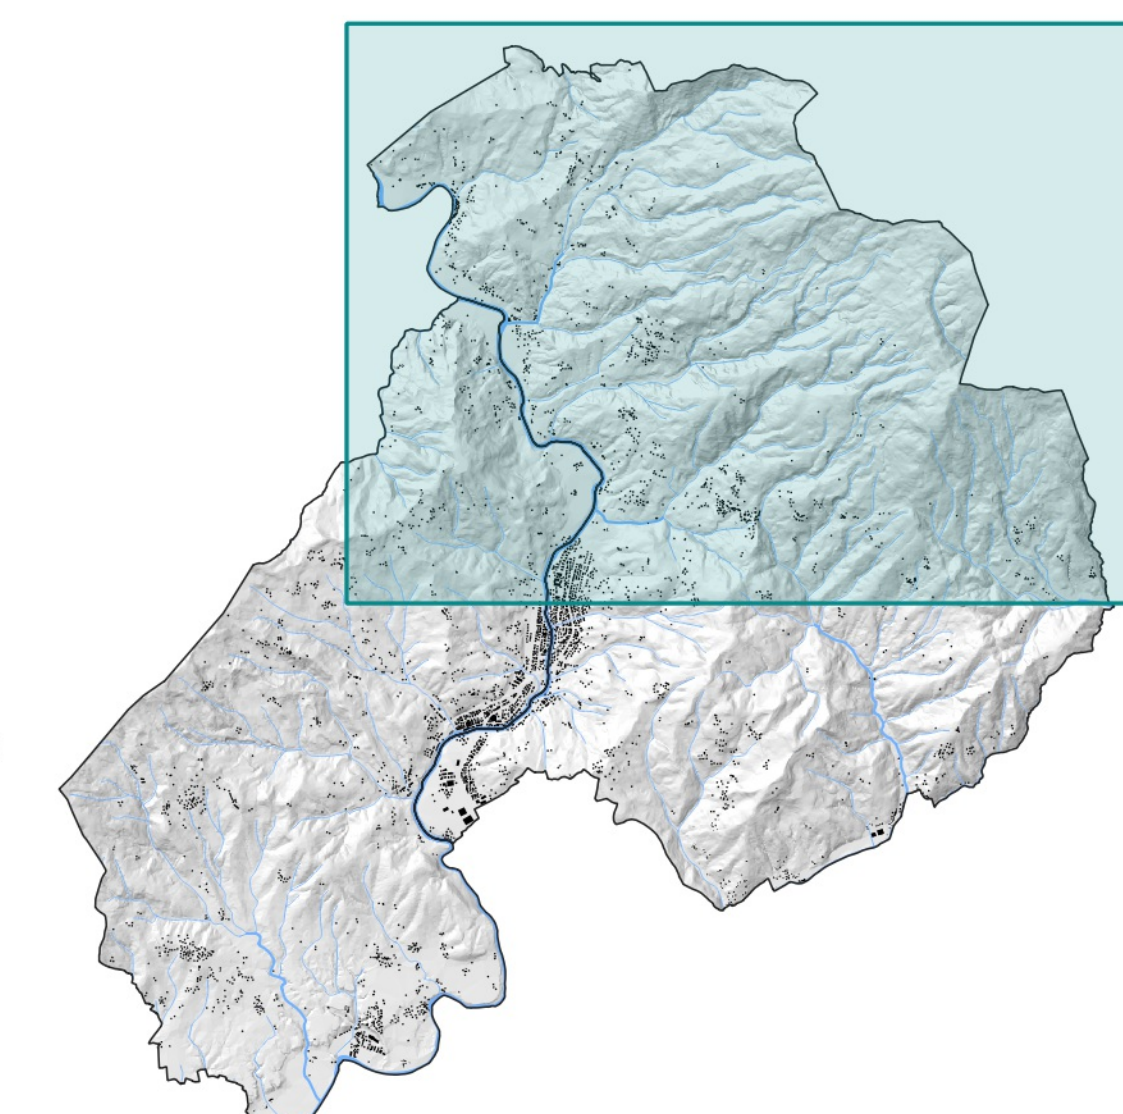

QC.V.02.b

Vincolo Idrogeologico e fasce di rispetto delle infrastrutture di servizio -Modificata a seguito di osservazioni-

Scala: 1:10.000
Dicembre 2023

LEGENDA

Elementi di contesto

- Limiti Amministrativi

Vincoli

- Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto n.3267 del 1923

Approvvigionamento idrico

- Pozzi
- Sorgenti
- Fascia di rispetto di 200m da pozzi e sorgenti idropotabili

Depurazione

- Impianti di Depurazione
- Fascia di rispetto di 100m

Elettrodotti

- Elementi della galfricazione
- Linee elettrodottistiche
- Stazione elettrica

Tensione nominale (KV)	Denominazione	N°	Tipo galfricazione	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)
132	Pieve S. Stefano - Ponticino cd. La Penna cd. Subbiano cd. Sansepolcro	023	ST	22	22
132	Bibbiena - Subbiano cd. Colacem	067	ST	28	28

Riferimento: nota Tesoro Rete Italia prot. 74832 del 01/09/2023 (Fascia rispetto - Dpa SX + Dpa DX)

Elementi del vincolo cimiteriale

- Sedime del cimitero
- Fascia di rispetto di 200m (art.338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
- Fascia di rispetto ridotta (come da specifiche delibere e decreti)

Comune	Località	Dimensione della fascia di rispetto ridotta (m)
Capolona	Bibbiano	70
Capolona	Castelluccio	70
Capolona	Cenina	70
Capolona	Ponina	70
Capolona	Pieve San Giovanni	70
Capolona	Capolona	100
Subbiano	Subbiano	70

Reticolo idrografico
Reticolo idrografico - LR 79/2012

- Tratto invariato
- Tracciato riconosciuto (proposta di modifica del tracciato di cui alla L.R. 79/2012)
- Tratto da eliminare per riconoscimento di diverso tracciato (proposta di modifica del tracciato di cui alla L.R. 79/2012)
- Area di cui all'art.3 della L.R. 41/2018 (10m per lato)
- Fascia di 10m relativa al tracciato invariato
- Fascia di 10m relativa al tracciato riconosciuto
- Fascia di 10m relativa al tracciato da eliminare

Piano Stralcio Riduzione Rischio Idraulico fiume Arno - Carta degli Interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, n.226.

- Interventi di tipo "B"
- Interventi di tipo "A"

